



Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Grønt Regnskab
2012/2013

Indhold:

3	Generelle informationer
3	Miljøgodkendelse
4	Bestyrelse og ansvarlig ledelse
5	Profil og varmeplaner
5	Ledelsens redegørelse
6	Foreløbige resultater
6	Fremdrift i Brøndby
7	Miljøpolitik
7	Affaldshåndtering
8	Fjernvarmevand
8	Arbejds miljø og sikkerhed
8	Energispareydelser
9	Miljødeklaration
10	Udviklingen i miljødeklarationen
10	Brændselsudnyttelse
10	Anvendt regnskabspraksis
11	Kommentarer til miljødeklarationen
11	Anvendelse af miljødeklarationen
12	Ressourceforbrug for Brøndbyvester
14	Ressourceforbrug for Brøndbyøster
16	Ressourceforbrug for Brøndby Strand
18	Konklusion
20	Miljødeklaration af fjernvarmevand
21	Analyser af fjernvarmevandet



Varmecentral og administration i Brøndbyvester

Generelle informationer

Virksomhedens navn og beliggenhed

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.
Kirkebjerg Allé 92a
2605 Brøndby

CVR-nummer: 33-26-93-15

Kedelanlæggenes adresser og oplysninger:

- Brøndbyvester Varmecentral, Kirkebjerg Allé 92a, 2605 Brøndby
P-nummer: 1.003.039.566
Tilsynsmyndighed: Brøndby Kommune
Miljøgodkendelse af 20. september 2000
Listenummer: G 3
- Priorparkens Varmecentral, Priorparken 523-525, 2605 Brøndby
P-nummer: 1.015.484.752
Tilsynsmyndighed: Brøndby Kommune
Miljøgodkendelse af 20. september 2000
Listenummer: G 2
- Brokær Varmecentral, Nykær 67, 2605 Brøndby
P-nummer: 1.003.039.591
Tilsynsmyndighed: Brøndby Kommune
Miljøgodkendelse af 19. maj 1999
Listenummer: G 3
- Brøndbyøster Varmecentral, Brøndbyøster Boulevard 29, 2605 Brøndby
P-nummer: 1.003.039.608
Tilsynsmyndighed: Brøndby Kommune
Miljøgodkendelse af 20. januar 1999
Listenummer: G 3
- Brøndby Strand Varmecentral, Daruplund 60, 2660 Brøndby Strand
P-nummer: 1.003.039.578
Tilsynsmyndighed: Brøndby Kommune
Miljøgodkendelse af 26. november 1997
Listenummer: G 101

Branchebetegnelse: 403000 - Varmeforsyning

Herudover er der to boosterstationer på adresserne:

- Ved Vestvolden, Park Allé 134, 2605 Brøndby
- Ved Sognevej 33, 2605 Brøndby

Miljøgodkendelse:

Alle kedelcentralerne er miljøgodkendte i henhold til miljøbeskyttelsesloven.

Kedelcentralen i Brøndby Strand har en størrelse på over 50 MW indfyret effekt, for hvilken der kræves udarbejdelse af grønt regnskab.

Bestyrelse:

Vagn Mølgård, formand
Ole Larsen, næstformand
Ole Jæger Gatten, sekretær
Hugo Thuge, bestyrelsesmedlem
Tor Darre, bestyrelsesmedlem
Heinrich Nielsen, bestyrelsesmedlem
Kaare Kjær-Madsen, bestyrelsesmedlem
Carsten Nielsen, bestyrelsesmedlem
Arno Hurup Christiansen, bestyrelsesmedlem
Erik Skalka, medarbejderrepræsentant

Virksomhedens ansvarlige ledelse:

Franz Hansen, driftsleder

Driftsleder

Franz Hansen

Grenchefer

Annette Nedell, kontor
Frank Østergaard, centraler
Erik Skalka, ledningsnet
Pernille Olsen, forbrugerservice
Bent Nielsen, energibesparelser

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten er levering af fjernvarme til tilsluttede forbrugere indenfor Brøndby Fjernvarmes forsyningsområde, dels ved distribuering af varme fra kraft/varmeværker og forbrændingsanlæg tilsluttet VEKS' transmissionsnet samt fra Brøndby Fjernvarmes egne kedler, der står klar til opstart som spids- og reservelastkedler.

Biaktiviteter

Brøndby Fjernvarme forestår et serviceabonnement til egne forbrugere, som herigennem årligt får efterset deres anlæg samt har mulighed for tilkald ved eventuel funktionssvigt. Denne service er oprettet for ”småforbrugere”, hvoraf 980 forbrugere har tilsluttet sig ordningen, og stadig nye tilmelder sig.

På centralernes skorstene er der opsat antenner for radiokommunikation fra flere forskellige selskaber, for hvilke vi modtager pladsleje.

Profil

Brøndby Fjernvarme A.m.b.a. er et andelsselskab direkte ejet af forbrugerne i Brøndby og består af fem centraler og to booster stationer med tilhørende ledningsnet og varmemålere og har 13 ansatte.

Vi har nu 3363 andelshavere med selvstændig installation der forsyner ca. 31.000 borgere og mange virksomheder samt institutioner i Brøndby Kommune med fjernvarme.

Brøndby Fjernvarme har i sidste regnskabsår fra 1. juni 2012 til 31. maj 2013 leveret 314.783 MWh og har haft en omsætning på kr.150,6 mio. og vi har til stadighed været blandt de billigste selskaber i landet med hensyn til levering af varme til forbrugerne.

Varmeplaner

I marts 2012 indgik et næsten enigt folketing en aftale for klima- og energipolitikken frem til år 2020. Regeringens klimapolitiske mål er 40 % reduktion i de samlede udledninger i 2020 i forhold til 1990. Regeringens energipolitiske mål er 100 % vedvarende energi i el og varme i 2035. Det vil naturligvis berøre fjernvarmesektoren, som ikke må gå på kompromis med hverken forsyningssikkerhed eller varmepris.

Med reference til VEKS' årsrapport 2012, har de tre varmeforsyningsselskaber i hovedstadsområdet VEKS, CTR og HOFOR siden 2008 samarbejdet om planlægning og udvikling af fremtidens fjernvarmeforsyning. Planen bliver løbende revideret, og en tredje udgave af de langsigtede planer for hovedstadsområdet forventes at udkomme i foråret 2014, der vil beskrive en række udviklingsmuligheder for fjernvarmesystemet. Planlægningen vil ske i åbenhed, hvor mange interessenter, også eksterne, bliver inviteret for at inddrage holdninger og ønsker frem for ved vejs ende at møde kritik, der kunne være taget højde for undervejs.

Hovedstadsområdets kommuner og Region Hovedstaden arbejder med en større udredning af mål og midler indenfor klima- og energiområdet. De to offentlige instanser har i 2012 blandt andet udgivet en fælles klimastrategi for hovedstadsregionen, der bygger på i 2025 er hovedstadsregionen den mest klimaberedte og energieffektive region i Danmark baseret på stærke regionale og tværkommunale samarbejder, hvor innovative offentlig-private partnerskaber bidrager til grøn vækst i international topklasse omkring omstilling til et fossilfrit energisystem.

Ledelsens redegørelse

Mission (formål)

Vandbaseret transport og salg af fleksibel energi på forretningsmæssige vilkår til fordel for kunderne under hensyn til miljø og pris.

Vision (overordnede mål)

Brøndby Fjernvarme søger til stadighed at opfylde VEKS' målsætninger, blandt andet:

- Fastholde høj forsyningssikkerhed
- Reducere omkostningerne til drift og vedligehold ved optimal udnyttelse af ressourcerne
- Fremstå som en aktiv og troværdig samarbejdspartner
- Være miljøbevidst
- Være i besiddelse af nyeste viden
- Skabe optimale rammer for fjernvarmens og dermed VEKS' udvikling

Mål

Indsatsen skal føre til løbende forbedringer og forebyggelse af forurening hos Brøndby Fjernvarme og selskabets nærmeste interessenter i kraft af:

- Ombygning af anlæg for renere teknologi
- Ændringer i produkter og processer
- Motivere og engagere medarbejderne

Foreløbige resultater

Freløbstemperatur

Siden maj 2010 har vi nedsat fremløbstemperaturen fra 80 til 70 °C som minimum fra centralerne med det resultat, at den cirkulerende vandmængde er steget modsvarende. Vores målsætning med minimum 60 °C på ledningsnettet (hovedhanerne) synes rigeligt overholdt.

Den lavere fremløbstemperatur (hovedsagligt i sommerperioden) fra centralerne ses dog ikke nævneværdigt i de fjerneste steder i ledningsnettet, mens det hos forbrugere nærmere centralerne er faldet betydeligt. Det kræver derfor større effektivitet af de installerede varmeinstallationer, særligt for varmt brugsvand.

Returtemperatur

De gennemsnitlige returtemperaturer til centralerne viser en svag nedadgående kurve for Brøndbyøster og Brøndby Strand. For Brøndbyvester er returtemperaturen steget efter at industriområdet i Ragnesminde er blevet tilsluttet fjernvarmenettet. Tilslutningen sker med baggrund i udfasning af fossile brændsler (olie og naturgas). Omkostningen ved den temperaturstigning skulle være dækket ind med deres form for afregning, idet deres takst for varmen bliver fastsat i forhold til prisen for opvarmning med naturgas indtil anlægsinvesteringen er betalt. Der regnes her med en tidshorisont på 15 til 20 år.

Brøndby Fjernvarme har stadig stor fokus på temperaturniveauet, hvor det for tiden overvejes at ændre afregningsformen, således at afregning for cirkulerende vand erstattes af større incitamentet til lavere returtemperatur.

Ledningstab

Ledningstabet har for 3. år stabiliseret sig med ca. 2 % lavere i forhold til tidligere år, efter at fremløbstemperaturen blev sænket, der svarer til et mindre varmekøb for ca. 2 mio. kroner årligt. Temperaturoptimeringen betyder dog også, at pumpeydelsen til cirkulerende vand er steget med ca. 45 %, svarende til ca. 400.000 kr. (uden afgifter). Det giver i forhold til tidligere årligt en netto besparelse for varmeværkets drift på kr. 1,6 mio.

Fremdrift i Brøndby

Projektet med at konvertere industriområdet Ragnesminde i Brøndbyvester, fra naturgas eller olie til fjernvarme pågår. Området er opdelt i 3 zoner, hvoraf det ene er etableret.

Varmeplan Hovedstaden har peget på udvalgte områder, hvor det vurderes med fordel at kunne fjernvarmeforsynes. Brøndby Kommune har godkendt projektforslaget om at konvertere industriområdet Ragnesminde fra naturgas eller olie til fjernvarme.

Brøndby Fjernvarme har også fokus på andre boligområder, blandt andet området Vesterled, (vest for Søndre Ringvej) der består af flere grundejerforeninger, hvor der arbejdes med planer for at konvertere til fjernvarme.

Afhængig af afregningsformen og tilslutningsprocenten, er en forudsætning for godkendelse af udbygningsplanerne, at de er rentable både selskabs- og samfundsmæssigt, således at det ikke på hyklerisk vis belaster økonomien for de eksisterende kunder. Brøndby Fjernvarme blev etableret på favorable vilkår, idet kommunens borgere betalte via daværende forbrændingsanlæg, der her betalte til Brøndby Fjernvarme for at komme af med den producerede varme for videresalg.

Miljøpolitik

Brøndby Fjernvarme har ikke en defineret miljøpolitik med konkrete mål eller specifikke indsatsområder. I det daglige arbejde søger vi til stadighed at tage hensyn til miljøet i valget af arbejdsrutiner og indkøb af materialer, idet vi betragter miljø som et vigtigt indsatsområde. Ved miljø forstår vi både det ydre miljø og arbejdsmiljø. Vi forpligter os til at overholde miljølovgivningen og til løbende at udvikle virksomhedens miljøpræstation i forhold til økonomi.

Brøndby Fjernvarme har ikke opstillet krav til sine leverandører, da det væsentligste resurseforbrug er indkøb af varme via VEKS samt forbrug af elektricitet.

Således prioriterer Brøndby Fjernvarme miljøarbejdet ud fra følgende:

- Miljøarbejde, der kan give økonomiske besparelser
- Miljøarbejde, der kan reducere miljøbelastningen væsentlig i tilpasning af anlæg
- Miljøbevist adfærd for nye arbejdsrutiner
- Indretninger for tidlig varsling til forebyggelse af miljøskader

Miljøpolitikken skal synliggøre Brøndby Fjernvarmes holdninger og hensigter for alle tiltag og resultater på miljø- og arbejdsmiljøområdet. Samtidig er den grundlag for handlinger og for fremadrettede målsætninger på området.

Medarbejderne er i løbende dialog med ledelsen om det daglige arbejde, og hermed inddraget i planlægningen af miljøarbejdet. Formålet med indsatsområdet er at øge kendskabet til de miljømæssige fordele ved anvendelsen af fjernvarme og løbende forbedringer ved reducere af de negative miljøpåvirkninger og forebyggelse af forurening hos Brøndby Fjernvarme.

Affaldshåndtering

Affaldet fra centralerne indsamles på centralen i Brøndbyvester, da det hovedsagligt består af papir og olieholdige klude i forbindelse med rengøring, der her sorteres som farligt affald. Idet den daglige administration forefindes i Brøndbyvester, indsamles papir til genanvendelse og køkkenaffald til forbrænding. Emballage og haveaffald bringes til kommunens genbrugsplads. Elektronik, jern og metal sorteres og deponeres for efterfølgende afhentning af produkthandlere.

Lugt, støv og støj

Da Brøndby Fjernvarme ikke nævneværdigt forarbejder råstoffer, og kedelanlæggene på centralerne hovedsagligt står ”stand-by” i tilfælde af svigtende varmforsyning fra VEKS, antages forhold omkring lugt, støv og støj for ikke væsentlige.

Væsentlige ressource- og miljømæssige forhold

De væsentligste ressourceparametre er varmeproduktion og varmetransport. De væsentligste miljøparametre er CO₂-, SO₂-, og NO_x-emissioner og opgjort i oversigterne for de tre forsyningsområder i Brøndby.

Alle oplysninger om ressource- og miljømæssige forhold i relation til driften af fjernvarmecentralerne er medtaget i det grønne regnskab.

Der er i regnskabsåret ikke konstateret overtrædelse af de givne miljøvilkår, og ej heller er der modtaget klager, som kunne føre til drifts- eller indretningsmæssige ændringer i virksomheden.

Fjernvarmevand

Til brug ved eventuel forespørgsel om fjernvarmevands skadelige og sundhedsmæssige risici i forbindelse med utætheder i rør og anlæg, er der hertil udarbejdet et særligt blad, »Miljødeklaration af fjernvarmevand«. Deri er der oplysning om vandets beskaffenhed samt analyseresultater, der er sammenholdt med udvalgte grænseværdier for drikkevand. Bladet er indsat som side 20-21.

Arbejds miljø og sikkerhed

Sikkerhedsorganisationen

Sikkerhedsorganisationen består af 3 mand.

I perioden 2012-13 har sikkerhedsorganisationen afholdt 2 møder.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Med henblik på at undersøge arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold fortsætter processen med at gennemgå alle arbejdsområder og arbejdsfunktioner i Brøndby Fjernvarme. Arbejdet udføres af driftslederen.

På det tekniske område er der gennemført en arbejdspladsvurdering indenfor områderne drift og vedligehold, hvor arbejdsmiljøproblemer er kortlagt, og i samarbejde med medarbejderne er der udarbejdet løsningsforslag til størstedelen af problemerne.

Sikkerhedsgruppe

Det er sikkerhedsgruppens opgave at foretage årlige rundgange på centralerne.

Gruppen er sammensat af medlemmer fra såvel ledelsen som sikkerhedsudvalg. Formålet med gruppens rundgange er at:

- Besigtige arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold.
- Registrere den aktuelle standard på arbejdsmiljø og sikkerhed.
- Følge op på aktiviteter, som er udsprunget af arbejdspladsvurderingen.
- Udarbejdelse af rapport for hver rundgang.

Arbejdsskader og fravær

Der er i perioden 2012/2013 ikke været anmeldt arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen.

Forbud og påbud

Arbejdstilsynet har efter tilsynsbesøg påbudt at alle medarbejdere, som udfører svejsearbejde, skal gennemgå kursus § 26, Arbejds miljø og sikkerhed.

Energispareydelser

I henhold til den nye lov om fremme af energibesparelser i energiforbruget, skal alle fjernvarmeværker medvirke til at fremme energibesparelser hos forbrugerne, i overensstemmelse med miljømæssige og samfundsøkonomiske hensyn, med henblik på at medvirke til at opfylde Danmarks internationale miljøforpligtelser.

Energirådgivning

Energirådgivning til den enkelte forbruger for at fremme besparelser i energiforbruget vil fremover være en del af fjernvarmeforsyningen. Energirådgivningen vil medvirke til at gøre fjernvarme endnu mere miljøvenlig og til generelt at fremme udviklingen af bæredygtig energiforsyning til fordel for vort fælles miljø. Hertil vil Brøndby Fjernvarme yde tilskud til realiserede besparelser i henhold til Energistyrelsens retningslinjer.

Metode

Kort fortalt går det ud på indsamling og rapportering af planlagte og gennemførte energisparetiltag hos slutbrugerne. Dette søges udført ved at indgå aftaler med vore samarbejdspartnere, såsom entreprenører og leverandører samt boligselskaber om tilskrivning af energibesparelser, der kan omhandle bygningsforbedringer såvel som optimering eller udskiftning varmeanlæg eller dele deraf. Det er Brøndby Fjernvarmes ønske, at energibesparelserne skal søges lokalt, men for at opfylde kvoten i 2012, har det været nødvendigt at ”købe” energibesparelser hos ekstern aktør, svarende til 2/3 af kvoten. Det vil for 2013 også blive nødvendigt at finde eksterne energibesparelser.

Målsætning

De primære mål for fjernvarmeselskabernes energirådgivning vil være at fremme den samlede driftsøkonomi på fjernvarmeforsyningen som helhed samt at yde energirådgivning til fremme af besparelser på energiforbruget hos forbrugerne som et supplement til eksisterende tilbud og lovbestemte ordninger om energimærkning af mindre og større ejendomme samt energisynsordninger for fremstillingsvirksomheder mv. For Brøndby Fjernvarme betyder det, at der årligt skal indrapporteres konkrete energibesparelser i slutforbruget på 4.613 MWh. Det svarer til ca. 250 parcelhuses årlige varmeforbrug. Denne kvote for energibesparelser er blevet forhøjet i år 2013 og 2014 med 75 % og derefter med 100 %.

Blandt rådgivende ingeniører ses bemærkninger om meget lave fjernvarmepriser ved Brøndby Fjernvarme, der her gør det svært at foretage rentable energibesparende tiltag, da det forlænger tilbagebetalingstiderne tilsvarende.

Fordeling af faste og variable omkostninger på varmeregningen er desuden blevet ændret, så den variable del er blevet reduceret i forhold til den faste del. Det betyder for Brøndby Fjernvarmes kunder, at en energimæssig renovering giver mindre besparelse på varmeregningen, og dermed mindre incitament til reduktion af varmeforbruget.

Miljødeklaration

De opstillede miljødeklarationer beskriver produktet fjernvarme ud fra mængden af elforbruget og udledning af CO₂-, SO₂-, og NO_x-emissioner, der fremkommer som udledning til luften ved afbrænding af fossile brændsler.

- CO₂ (Kuldioxid) er en drivhusgas, der dannes ved afbrænding af eksempelvis kul, olie og naturgas.
- SO₂ (Svovldioxid) dannes ved afbrænding af kul og olie.
- NO_x (Kvælstofoxider) dannes når luftens kvælstof går i forbindelse med ilt ved afbrændingen af brændsler.

Hovedparten af fjernvarmen bliver produceret på omkringliggende kraftvarmeværker samt affaldsforbrændingsværkerne i Københavnsområdet og på Vestegnen. Spids- og reservelast på de lokale kedler hos fjernvarmeselskaberne startes først, hvis kraftvarmeværkerne ikke kan levere varme nok - eksempelvis når det er meget koldt.

Udviklingen i miljødeklarationen

Variationen i emissionsfaktorerne er afhængig af vejrforhold og driftssituationen i fjernvarmesystemet. Koldere vintre medfører som oftest mere spids- og reservelastproduktion, der næsten udelukkende anvender fossile brændsler og desuden er mindre effektive end fjernvarme samproduceret med el som kraftvarme. En sådan situation medfører derfor højere emissionsfaktorer for hver forbrugt GJ fjernvarme.

Brændselsudnyttelse

Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden

Miljønetværket er et samarbejde mellem VEKS, CTR og HOFOR.

Miljønetværket udarbejder miljødeklarationer til brug for fjernvarmeselskaberne i hovedområdet med opgørelser på fjernvarmens CO₂-neutrale andel og brændselsfordeling.

I 2012 er den CO₂-neutrale andel steget i forhold til 2011, især på grund af en større andel af træpiller på Avedøreværkets blok 2. Desuden er geotermisk varme taget med i den neutrale andel fratrukket elforbrug til pumper. Med den nuværende affaldshåndtering, hvor plastaffald ikke kan udsorteres, kan der ikke opnås en 100 % CO₂-neutral varmeproduktion. Den fossile del af affaldet udgjorde i 2012 6 % af det samlede brændselsforbrug til varmeproduktionen.

Anvendt regnskabspraksis

Væsentlighedskriterier

Den væsentligste funktion med miljødeklarationen er at informere selskabets omgivelser om hvilke miljøbelastninger anvendelsen af kraftvarmen fra VEKS' transmissionssystem giver anledning til.

Det er dog hos VEKS' producenter, at de afgørende miljømæssige parametre ligger.

Med baggrund i ovenstående, har vi fokuseret på brændselsforbrug til produktion og elforbrug til varmetransport som produktet fjernvarme, hvilket giver anledning til emissioner fra den vare, som Brøndby Fjernvarme leverer i form af varme.

Udarbejdelse af miljødeklarationen

Hvis der ønskes indsigt i datagrundlag og beregningsmodeller, kan der rekvireres et baggrundsnotat fra miljønetværket, der beskriver data, beregningsmetoder og kvalitetssikring: **Metodegrundlag for miljødeklarationen**. Hvis der ønskes større indsigt i udviklingen af deklarationen fra 1990 og frem, kan der rekvireres et notat fra miljønetværket, der beskriver udviklingen og metodeændringer over tid mv.: **Miljødeklarationer 1990-2012**.

Procedurer for indsamling af data

- VEKS har indsamlet oplysninger fra producenterne i det storkøbenhavnske kraftvarmesystem for beregning af enhedsværdierne for import af varme samt el-forbrug.
- Regelmæssige aflæsninger af centralernes målere og tællere til opsamling i måneds- og årsopgørelser.

Oplyste faktorer for varmen købt af VEKS i 2012.

Emission fra import af varme fra VEKS	CO ₂	25,8 kg/GJ
	SO ₂	5,2 g/GJ
	NO _x	25,7 g/GJ
Miljøbelastning fra distribution		
Emission fra elforbruget	CO ₂	353 g/GJ
	SO ₂	74 mg/GJ
	NO _x	305 mg/GJ

Emissionsfaktorerne i røggassen for det brændsel, der er brugt på Brøndby Fjernvarmes centraler, er udregnet ved hjælp af oplysninger fra Institut for Miljøvidenskab (ENVS), tidligere Danmarks Miljøundersøgelser (DMU).

	CO ₂	NO _x	SO ₂
Naturgas	56,97 kg/GJ	42 g/GJ	0,3 g/GJ
Fyringsolie	74 kg/GJ	65 g/GJ	23 g/GJ

1 MWh (Megawatttime) < = > 3,6 GJ (Gigajoule)

Kommentarer til miljødeklarationen 2012

CO₂ deklARATIONEN for fjernvarme i 2012 ligger stort set på samme niveau som i 2011. Der er sket et lille fald på ca. 3 % i den gennemsnitlige deklARATION til slutbrugerne, hvilket især skyldes:

- Et fald i deklARATIONEN for transmission på ca. 2 % pga. en større andel træpiller på AVV2 og lidt mindre kul i fjernvarmens brændselsmiks. I modsat retning trækker dog et større forbrug af olie og øget spidslastproduktion i 2012. 2012 var et lidt koldere år end 2011, og høj spidslastproduktion (produktion på rene varmekedler) ses typisk ved sammenfald mellem kolde perioder og udfald på de store kraftvarmeanlæg.
- Et fald i nettabet for København, som er langt den største aftager, og dermed i høj grad påvirker den gennemsnitlige slutbrugerdeklARATION.

I sammenligningen mellem 2011 og 2012 er CO₂-deklARATIONEN for 2011 knap 2 % højere end den 2011-deklARATION, som blev udgivet i april 2012 pga. senere justeringer i datagrundlaget.

Anvendelse af miljødeklARATIONEN

MiljødeklARATIONEN kan bruges af f.eks. boligselskabernes eller kommunernes grønne regnskaber, hvor man kan udregne miljøbelastninger fra fjernvarmen på de enkelte institutioner, bygninger m.m. Den enkelte forbruger kan således også ud fra sit eget varmekonsum beregne sin egen miljøbelastning. Den lokale spidslastproduktion på den enkelte varmecentral er indregnet i VEKS' samlede produktion. Der skal derfor ikke tillægges lokal produktion oven i VEKS' miljødeklARATION. MiljødeklARATIONEN dækker altså alt inkl. de lokale produktioner på kedlerne.

Dette grønne regnskab udarbejdes for hele Brøndby Fjernvarme, opdelt for områderne **Brøndbyvester**, **Brøndbyøster** og for **Brøndby Strand**. Herved ses et fremtidig redskab for eventuelle driftsoptimeringer samt forbedret styring af de væsentlige miljøforhold.

Åbent hus – cykeldag ved Brøndby Fjernvarme, hvor der er rundvisning på varmecentralerne og udstilling af blandt andet fjernvarmeunits samt elementer for energioptimering af bygninger.



Brøndbyvester varmecentral

Miljøresultat for centralerne

Ressourceforbrug 2012/2013 for Brøndbyvester

Tabellerne indeholder data sammenlagt for centralerne i Brøndbyvester og Priorparken samt boosterens ved Sognevej, idet dette kan sammenholdes med varmesalg til forbrugerne for dette område.

I alt for centralerne Brøndbyvester og Priorparken

Forbrug	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Graddagetallet iht. DMI		2.763	3.231	3.175	2.676	3.155
Varmekøb incl. kedler	GJ	414.108	446.394	443.847	391.933	462.632
Varmesalg til forbrugere	GJ	350.910	386.752	385.416	348.628	410.717
Egetforbrug (kedelshunt)	GJ	1.205	1.246	1.109	1.195	1.178
Olieforbrug	m ³	342,66	394,36	606,56	162,90	592,22
Spædevand fra VEKS	m ³	1.334,2	1.051,4	940,5	1.374,5	1.262,0
Kommunevand	m ³	218,1	267,4	243,9	219,5	240,4
Natriumhydroxid (pH)	kg	157	150	220	140	210
Wiitanin (iltbinder)	Liter	250	245	300	320	520
El-forbrug i alt	kWh	294.912	296.234	494.735	506.745	474.029
El til administrationen (1. og 2. sal)	kWh	17.969	17.735	16.415	15.862	14.704
El til pumpedrift	kWh	175.524	195.739	371.908	416.774	329.009
Ledningstab	%	14,9	12,9	12,7	10,6	10,8
Drift						
Kedeldrift i alt	timer	222,5	163,1	338,5	93,7	594,4
Kedelydelser i alt	GJ	11.314	11.697	20.037	5.300	19.780
Cirkulerende vandmængde	m ³ x1000	2.274	2.589	3.581	3.597	4.471
Vægtet afkøling ab. net (central)	°C	43,3	41,4	29,2	26,4	26,4
Gennemsnitlig årsafkøling forbrugere	°C	31,8	32,3	26,1	22,6	21,9
Vægtet returtemperatur ab. net	°C	47,9	51,2	52,2	51,8	49,0
Pumpeydelse pr. solgt varmeeenhed	Wh/GJ	500	506	965	1.195	801
Pumpeydelse pr. cirkl. vandmængde	Wh/m ³	77,2	75,1	102,9	115,7	73,6

ad.: Forbrug

Forbrug af Wiitanin og Natronlud til vandbehandling samt tilført spædevand er fælles med Brøndbyøster.

Miljøbelastningen fra distribution i Brøndbyvester

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
El-forbrug centraler	kWh	296.234	494.735	506.745	474.029	24.410
Kuldioxid (CO ₂)	Tons	147	160	248	216	167
Svovldioxid (SO ₂)	kg	64	52	46	38	35
Kvælstofilte (NO _x)	kg	168	152	199	178	145

Miljødeklaration for distributionsselskab i Brøndbyvester

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Kuldioxid (CO ₂)	Tons	11.200	14.034	13.031	10.406	12.103
Svovldioxid (SO ₂)	kg	4.006	2.820	1.731	1.606	2.441
Kvælstofilte (NO _x)	kg	18.501	15.486	13.248	12.328	12.034

Udledning af røggas på centralerne ved deres kedeldrift har været som anført herunder:

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Kuldioxid (CO ₂)	Tons	929	1.069	1.644	394	1.441
Svovldioxid (SO ₂)	kg	291	335	516	122	448
Kvælstofilte (NO _x)	kg	788	907	1.395	346	1.266

Udviklingen i miljøbelastning fra distribution i Brøndbyvester

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
El-forbrug	kWh/GJ	0,84	0,77	1,28	1,45	1,15
Kuldioxid (CO ₂)	kg/GJ	31,92	36,29	33,81	29,85	29,47
Svovldioxid (SO ₂)	g/GJ	11,42	7,29	4,49	4,61	5,94
Kvælstofilte (NO _x)	g/GJ	52,72	40,04	34,37	35,36	29,30

Gennemsnit for VEKS incl. distributionsselskaberne

	Enhed	2008	2009	2010	2011	2012
El-forbrug fra import af varme	kWh/GJ	4,64	4,39	3,96	-	-
Emission fra import af varme CO ₂	kg/GJ	31,54	36,34	33,50	30,00	29,60
SO ₂	g/GJ	11,28	7,31	4,40	4,00	6,00
NO _x	g/GJ	52,07	40,09	34,00	31,00	29,40

Ressourceforbrug 2012/2013 for Brøndbyøster

Tabellerne indeholder data sammenlagt for centralerne i Brøndbyøster og Brokær, idet dette kan sammenholdes med varmesalg til forbrugerne for dette område.

I alt for centralerne Brøndbyøster og Brokær

Forbrug	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Graddagetallet iht. DMI		2.763	3.231	3.175	2.676	3.155
Varmekøb incl. kedler	GJ	349.433	382.719	374.441	335.856	376.329
Varmesalg til forbrugere	GJ	297.529	324.702	327.791	288.695	329.029
Egetforbrug (kedelshunt)	GJ	1.205	1.185	1.041	1.201	1.279
Olieforbrug	m ³	148,85	202,32	177,45	70,39	176,16
Gasforbrug	Nm ³	49.237	330.481	265.935	295.904	461.239
Spædevand fra VEKS	m ³	670,4	54,8	24,1	51,1	1.367,3
Kommunevand	m ³	12,9	32,1	26,2	18,4	5,9
Natriumhydroxid (pH)	kg					
Wiitanin (iltbinder)	Liter					
El-forbrug i alt	kWh	184.618	244.881	372.207	344.496	412.227
El til pumpedrift	kWh	122.159	184.824	302.659	284.057	333.739
Ledningstab	%	14,6	14,9	12,2	13,7	12,3
Drift						
Kedeldrift i alt	timer	140,0	450,5	699,6	330,4	450,8
Kedelydelser i alt	GJ	6.591	18.160	12.541	14.142	21.922
Cirkulerende vandmængde	m ³ x1000	1.927	2.413	2.871	3.092	2.982
Vægtet afkøling ab. net (central)	°C	43,6	38,0	31,5	25,6	25,6
Gennemsnitlig årsafkøling forbrugere	°C	35,3	35,5	27,8	22,2	26,9
Vægtet returtemperatur ab. net	°C	50,0	49,8	50,6	49,0	49,0
Pumpeydelse pr. solgt varmeeenhed	Wh/GJ	411	569	923	984	1.014
Pumpeydelse pr. cirkl. vandmængde	Wh/m ³	63,4	76,6	105,4	91,9	111,9

ad.: Forbrug

Forbrug af Wiitanin og Natronlud til vandbehandling samt tilført spædevand er fælles med Brøndbyvester.

Miljøbelastningen fra distribution i Brøndbyøster

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
El-forbrug centraler	kWh	184.618	244.881	372.207	344.496	412.227
Kuldioxid (CO ₂)	Tons	92	132	187	147	146
Svovldioxid (SO ₂)	kg	40	43	35	26	31
Kvælstofilte (NO _x)	kg	105	126	149	121	126

Miljødeklaration for distributionsselskab i Brøndbyøster

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Kuldioxid (CO ₂)	Tons	9.419	12.027	10.971	8.879	9.855
Svovldioxid (SO ₂)	kg	3.367	2.416	1.456	1.369	1.987
Kvælstofilte (NO _x)	kg	15.575	13.272	11.158	10.532	9.797

Udledning af røggas på centralerne ved deres kedeldrift har været som anført herunder:

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Kuldioxid (CO ₂)	Tons	515	1.299	1.085	751	1.340
Svovldioxid (SO ₂)	kg	124	111	24	56	138
Kvælstofilte (NO _x)	kg	637	2.445	2.001	577	1.049

Udviklingen i miljøbelastning fra distribution i Brøndbyøster

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
El-forbrug	kWh/GJ	0,62	0,75	1,14	1,19	1,28
Kuldioxid (CO ₂)	kg/GJ	31,66	37,04	33,47	30,76	30,64
Svovldioxid (SO ₂)	g/GJ	11,32	7,44	4,44	4,74	6,18
Kvælstofilte (NO _x)	g/GJ	52,35	40,87	34,04	36,48	30,47

Gennemsnit for VEKS incl. distributionsselskaberne

	Enhed	2008	2009	2010	2011	2012
El-forbrug fra import af varme	kWh/GJ	4,64	4,39	3,96	-	-
Emission fra import af varme	CO ₂ kg/GJ	31,54	36,34	33,50	30,00	29,60
	SO ₂ g/GJ	11,28	7,31	4,40	4,00	6,00
	NO _x g/GJ	52,07	40,09	34,00	31,00	29,40

Ressourceforbrug 2012/2013 for Brøndby Strand

Dette regnskab er det 13. for dette område, og der er her resultater fra tidligere år at sammenligne med. Tabellen indeholder alle data for kun centralen i Brøndby Strand, idet dette kan sammenholdes med varmesalg til forbrugerne for dette område.

I alt for centralen Brøndby Strand

Forbrug	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Graddagetallet iht. DMI		2.763	3.231	3.175	2.676	3.155
Varmekøb incl. kedler	GJ	288.595	314.317	311.300	278.736	299.238
Varmesalg til forbrugere	GJ	254.099	274.694	285.167	250.204	268.452
Egetforbrug (kedelshunt)	GJ	1.384	1.513	1.428	1.508	1.597
Olieforbrug	m ³	117,74	39,34	23,32	6,58	20,88
Gasforbrug	Nm ³	6.684	221.320	279.394	80.089	228.056
Spædevand fra VEKS	m ³	189,7	108,0	65,9	193,0	63,4
Kommunevand	m ³	19,8	16,9	23,8	33,4	17,3
Natriumhydroxid (pH)	kg	91	90	54	73	113
Wiitanin (iltbinder)	Liter	150	130	93	122	130
El-forbrug i alt	kWh	157.668	106.058	173.435	137.854	151.960
El til pumpedrift	kWh	69.029	74.524	130.716	114.745	120.497
Ledningstab	%	11,5	12,2	8,0	9,7	9,8
Drift						
Kedeldrift i alt	timer	100,9	170,1	413,3	86,6	204,9
Kedelydelser i alt	GJ	4.088	9.093	18.290	3.106	8.588
Cirkulerende vandmængde	m ³ x1000	1.504	1.737	2.410	2.384	2.488
Vægtet afkøling ab. net (central)	°C	44,0	43,2	30,9	27,9	28,7
Gennemsnitlig årsafkøling forbrugere	°C	37,2	38,1	26,8	24,5	25,9
Vægtet returtemperatur ab. net	°C	48,3	44,9	46,1	45,5	45,6
Pumpeydelse pr. solgt varmeeenhed	Wh/GJ	272	271	458	459	449
Pumpeydelse pr. cirkl. vandmængde	Wh/m ³	45,9	42,9	54,2	48,1	48,4

Miljøbelastningen fra distribution i Brøndby Strand

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
El-forbrug	kWh	157.668	106.058	173.435	137.854	151.960
Kuldioxid (CO ₂)	Tons	79	57	87	59	54
Svovldioxid (SO ₂)	kg	34	19	16	10	11
Kvælstofilte (NO _x)	kg	90	54	70	48	46

Miljødeklaration for distributionsselskab i Brøndby Strand

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Kuldioxid (CO ₂)	Tons	7.781	9.826	9.053	7.306	7.774
Svovldioxid (SO ₂)	kg	2.782	1.968	1.198	1.125	1.567
Kvælstofilte (NO _x)	kg	12.866	10.851	9.222	8.689	7.737

Udledningen af røggas på centralen ved dens kedeldrift har været som anført herunder:

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Kuldioxid (CO ₂)	Tons	334	609	1.599	107	502
Svovldioxid (SO ₂)	kg	100	36	30	16	2
Kvælstofilte (NO _x)	kg	311	1.416	4.090	86	377

Udviklingen i miljøbelastning fra distribution i Brøndby Strand

	Enhed	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
El-forbrug centraler	kWh/GJ	0,62	0,39	0,61	0,55	0,57
Kuldioxid (CO ₂)	kg/GJ	30,62	35,77	31,74	29,20	28,96
Svovldioxid (SO ₂)	g/GJ	10,95	7,16	4,20	4,50	5,84
Kvælstofilte (NO _x)	g/GJ	50,63	39,50	32,34	34,73	28,82


Gennemsnit for VEKS incl. distributionsselskaberne

	Enhed	2008	2009	2010	2011	2012
El-forbrug fra import af varme	kWh/GJ	4,64	4,39	3,96	-	-
Emission fra import af varme CO ₂	kg/GJ	31,54	36,34	33,50	30,00	29,60
SO ₂	g/GJ	11,28	7,31	4,40	4,00	6,00
NO _x	g/GJ	52,07	40,09	34,00	31,00	29,40

Konklusion

Returtemperatur

Der arbejdes til stadighed på at sænke temperatursættet (frem- og returtemperaturer fra værket). Efter et par år med stagnation, har returtemperaturen nu igen været stigende for alle 3 bydele, der således er klart over VEKS målsætning på 49 °C i 2008. Dog er returtemperaturen for Brøndby Strand stadig generelt betydelig lavere end i Brøndbyvester og Brøndbyøster.

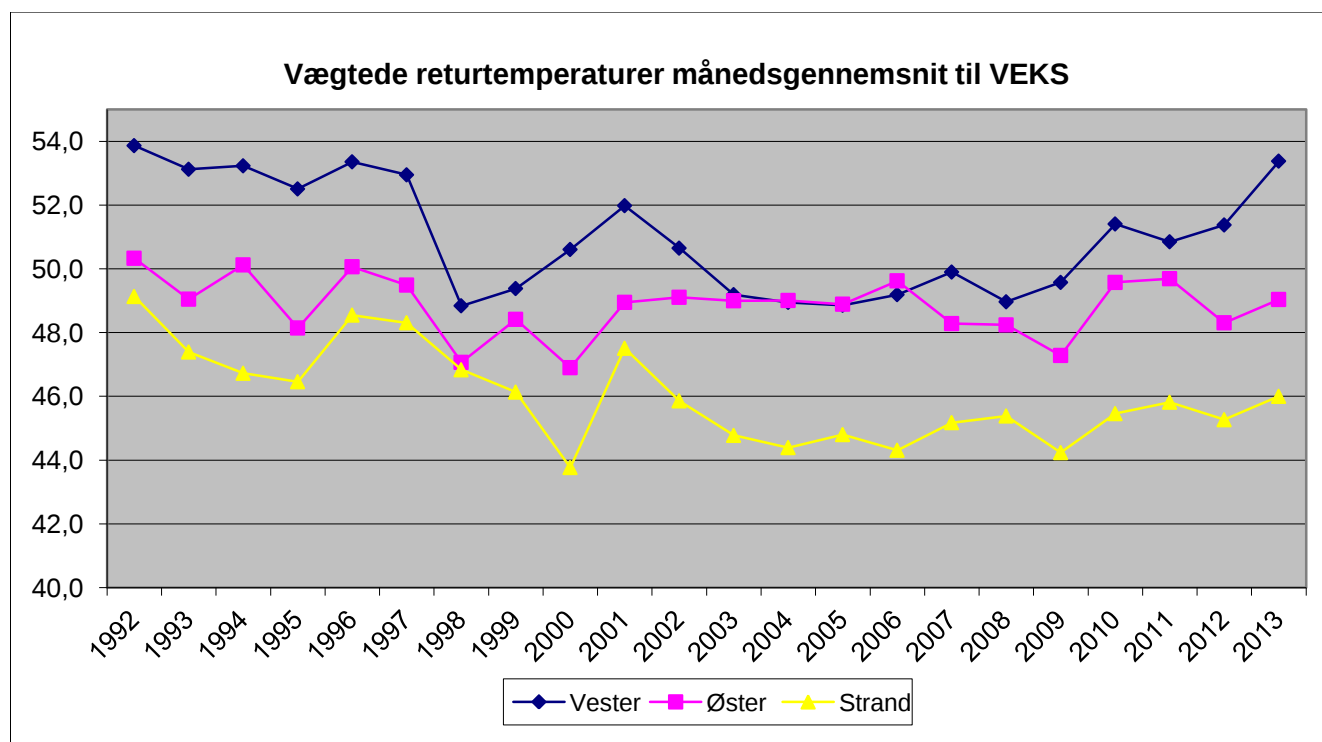

Udviklingen i de tidligere faldende returtemperaturer hænger meget sammen med at der i 1996 blev indført incitamentsafgift på cirkulerende vandmængde og med modsvarende reduktion på 20 % i varmeafgiften, vist på ovenstående grafer.

Returtemperaturen ved Brøndby Fjernvarme er højere om vinteren end om sommeren modsat langt de fleste andre af landets øvrige fjernvarmeværker på grund af utilstrækkelige forbrugeranlæg.

Fremløbstemperaturen hæves i samme omfang som det bliver koldere, for at kompensere vandets hastighed i ledningsnettet for det større varmekonsum. For hver grad den vægtede returtemperatur sænkes, reduceres den variable betaling til VEKS. Godtgørelsen er p.t. kr. 0,35/GJ/°C.

Ledningstab

Lavere temperatursæt vil også være medvirkende til at reducere ledningstabet i jorden. For hver procent, som det samlede Ledningstab falder, vil der være en årlig besparelse for Brøndby Fjernvarme i varmekøbet hos VEKS på p.t. kr. 98,12 pr. GJ, svarende til ca. kr. 1.116.803.

Med idriftsættelsen af ledningsberegningsprogrammet TERMIS, der overvåger og beregner den nødvendige fremløbstemperatur i ledningsnettet gennem hele døgnet, er der opnået 2 % lavere ledningstab end tidligere år.

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Centralernes samlede ledningstab	13,27%	14,22%	13,57%	11,62%	11,82%	11,42%

I lyset af regeringens pålæg til varmekærkerne om energibesparelser, vil varmekærket fremover regulere fremløbstemperaturen yderligere indenfor rammerne af vores leveringsbestemmelser, og det vil medføre større krav til forbrugerens varmeanlæg med hensyn til vedligehold, indregulering samt dimensionering for at opnå en tilstrækkelig afkøling. Dette bør vores forbrugere også lade indgå i overvejelserne om eventuelle energibesparende renoveringer. Konsekvensen af lavere fremløbstemperaturer har dog medført mindre afkøling, målt på centralerne, der ses af nedenstående oversigt.

Centralernes afkøling ab. net (forskul mellem frem- og returtemperaturer)

	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13
Samlet gennemsnit vægtet	45,0°C	44,0°C	40,3°C	30,3°C	26,4°C	27,3°C

Hensigten med fjernvarmeforsyning er at det varme vand, som værket sender ud i husstanden, får afleveret så meget som muligt af sin varmeenergi før vandet sendes retur til værket. Jo koldere tilbageløbsvandet er, jo mere varme har forbrugeren fået for pengene, og jo mere effektiv bliver værkets drift.

Af ovenstående kurve for returtemperaturer ses et stort potentiale for forbedringer af brugerinstallationer. Med normale rumtemperaturer på ca. 21 °C og koldt vandstemperaturer på ca. 10 °C bør en returtemperatur med effektive brugerinstallationer på ca. 30 °C være en målsætning.

Begrænsningen for, hvor langt temperaturniveauet kan sænkes, afhænger af kvaliteten på de varmeinstallationer, der er tilsluttet varmekærket.



Boosterstation ved Park Allé

Miljødeklaration af fjernvarmevand

Distribution

Fjernvarmen distribueres til forbrugerne med en fremløbstemperatur fra varmekæret på 60 °C til 95 °C, som bestemmes af årstidens vejrforhold. Det afkølede fjernvarmevand ledes tilbage til varmekæret med en returtemperatur, der er afhængig af forbrugernes udnyttelse af fjernvarmevandets energi.

Vandbehandling

Brøndby Fjernvarme udtager jævnligt prøver af fjernvarmevandet for kontrol og justering af vandets kvalitet. Hver 4. måned kontrolleres vandkvaliteten af en ekstern konsulent.

Justering af vandkvaliteten sker ved tilsætning af kemikalier, der blandt andet modvirker indvendig korrosion samt alge- og bakterievækst i rør og komponenter. Til regulering af vandets pH-værdi anvendes natriumhydroxid (NaOH). Minimering af vandets iltindhold sker ved tilsætning af iltabsorptionsmidlet Wiitanin® fra firmaet Steel Protection (tidl. Cleanodan A/S). Midlet er sammensat af organiske stoffer, udvundet af plantemateriale. Det giver fjernvarmevandet den brunlige farve.

Miljøbelastning ved udledning

Fjernvarmevandet cirkulerer i et lukket system, og der vil kun ske udledning ved utætheder i rør og anlæg, eller ved aftapning af rør i forbindelse med reparationer.

Udledning af fjernvarmevand i naturen vil som følge af alkaliteten påvirke jordens pH. Da fjernvarmevandets alkaliindhold er ringe, vil påvirkningen være begrænset og af midlertidig karakter. Forbrug af fjernvarmevand, som følge af utætheder i rør og anlæg samt til opfyldning ved reparationer mv., suppleres med spædevand. Spædevandet er demineraliseret vand, tilsat natriumhydroxid til pH 9,6 - 10. Vandet leveres af Vestegns Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), som kan oplyse nærmere.

Sundhedsrisiko

Udover muligheden for skoldning på grund af fjernvarmevandets temperatur, vil fjernvarmevandet kun frembyde sundhedsmæssige risici ved indtagelse i et mere eller mindre fortyndet forhold.

I efterstående skema sammenholdes analyseresultater for fjernvarmevandet med grænseværdier for drikkevand.

Vurdering

Det er Brøndby Fjernvarmes opfattelse, at kun i tilfælde af kraftig indsivning af fjernvarmevandet i drikkevandssystemer, vil dette kunne forårsage en sundhedsrisiko.

Analyse af fjernvarmevandet

Parameter	Januar 2013 Analyse- resultat Brøndby Vester / Øster	Januar 2013 Analyse- resultat Brøndby Strand	Grænseværdi for drikkevand	Enhed
Vandtemperatur ved analyse	20	20		°C
Hårdhed, total	0,95	0,80	>5, <30	°dH
Fenoltaleintal (P)	0,20	0,70		
Bicarbonattal (B)	1,00	4,20		
<i>svarende til:</i>				
Natriumhydroxid	0	0		mg/l NaOH
Natriumcarbonat	21,2	74,2		mg/l Na ₂ CO ₃
Natriumhydrogencarbonat	38,7	270		mg/l NaHCO ₃
Chlorid	7,5	17,0	250	mg/l Cl ⁻
Fluorid	0,10	0,20	1,5	mg/l F ⁻
Sulfat	0	25,2	250	mg/l SO ₄ ²⁻
Fosfat	0,00	0,11		mg/l P ₂ O ₅
Kiselsyre	4,9	15,5		mg/l SiO ₂
Tannin/lignin som gallotannin(garversyre)	4,6	11,7		mg/l
Jern	3,41	5,97	0,2	mg/l Fe
Kobber	0,047	0,053	2	mg/l Cu
Reaktionstal	9,32	9,45	7 - 8,5	pH
Ledningsevne	121	495	>3000	µS/cm
Ved de anførte pH-værdier foreligger fosfat som en blanding af dinatriumfosfat og trinatriumfosfat				

Analysen udført af: **Scandinavian Research**, analytisk - kemisk laboratorium
v / Ivan Larsen, rådg.kemiker, mag. scient.

Oplyste grænseværdier for drikkevand er hentet fra "Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bilag 1a-d": [BEK nr. 871 af 21/09/2001](#)

